


- UWAGI:
- Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez ENEA Operator Sp z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września.
  - Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizację słupów oświetleniowych oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
  - Linie kablowe nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,7m, w linii falistej z zapasem 4%, na podсыpce piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
  - Przy podejściach kablowych do szafy kablowej, oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
  - Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
  - W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe RHDPE Ø75.
  - Linie kablowe nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
  - Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
  - Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

#### Legenda:

- Granice działek
- 174 Numery działek objętych opracowaniem
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm<sup>2</sup> - 1(4)m
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm<sup>2</sup> - 558(640)m - obw. I
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm<sup>2</sup> - 274(310)m - obw. II
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm<sup>2</sup> - 307(367)m - obw. III
- Proj. słup ośmiokątny 8m, ocynkowany ogniowo z wysięgnikiem h=1m i dł. 1,5m
- fundament betonowy, oprawa z źródłem LED 40W

Inwestor:	Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	
Objekt:	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gutowo Wielkie dz. 198	
Adres:	ark. 1 obręb Gutowo Wielkie, Gutowo Małe dz. 178, 174, 175/8, 189/5	
Funkcja:	obwód Gutowo Małe gmina Września	
Kierujący projektem:	Marek Wardeński GP. 7342-72/98 GP. 7342-90/92	ul. Sienkiewicza 10 62-500 Przydry tel. 278-89 10 22 554 911 Uprawniony projektant i kierownik budowy robot Nr GP 7342-72/98 GP 7342-72/98 w specjalności: projektowanie i nadzór nad wykonaniem w zakresie: budownictwa ogólnego i inżynierii
Opracował:	mgr inż. M. Depczyński	Ryszard Bryske mgr inż. elektryk Uprawniony projektant i kierownik budowy upr. 184/86/Pw
Projektował:	Ryszard Bryske upr. 184/86/Pw	
Temat:	Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, słupy oświetleniowe, szafka oświetleniowa/SO	



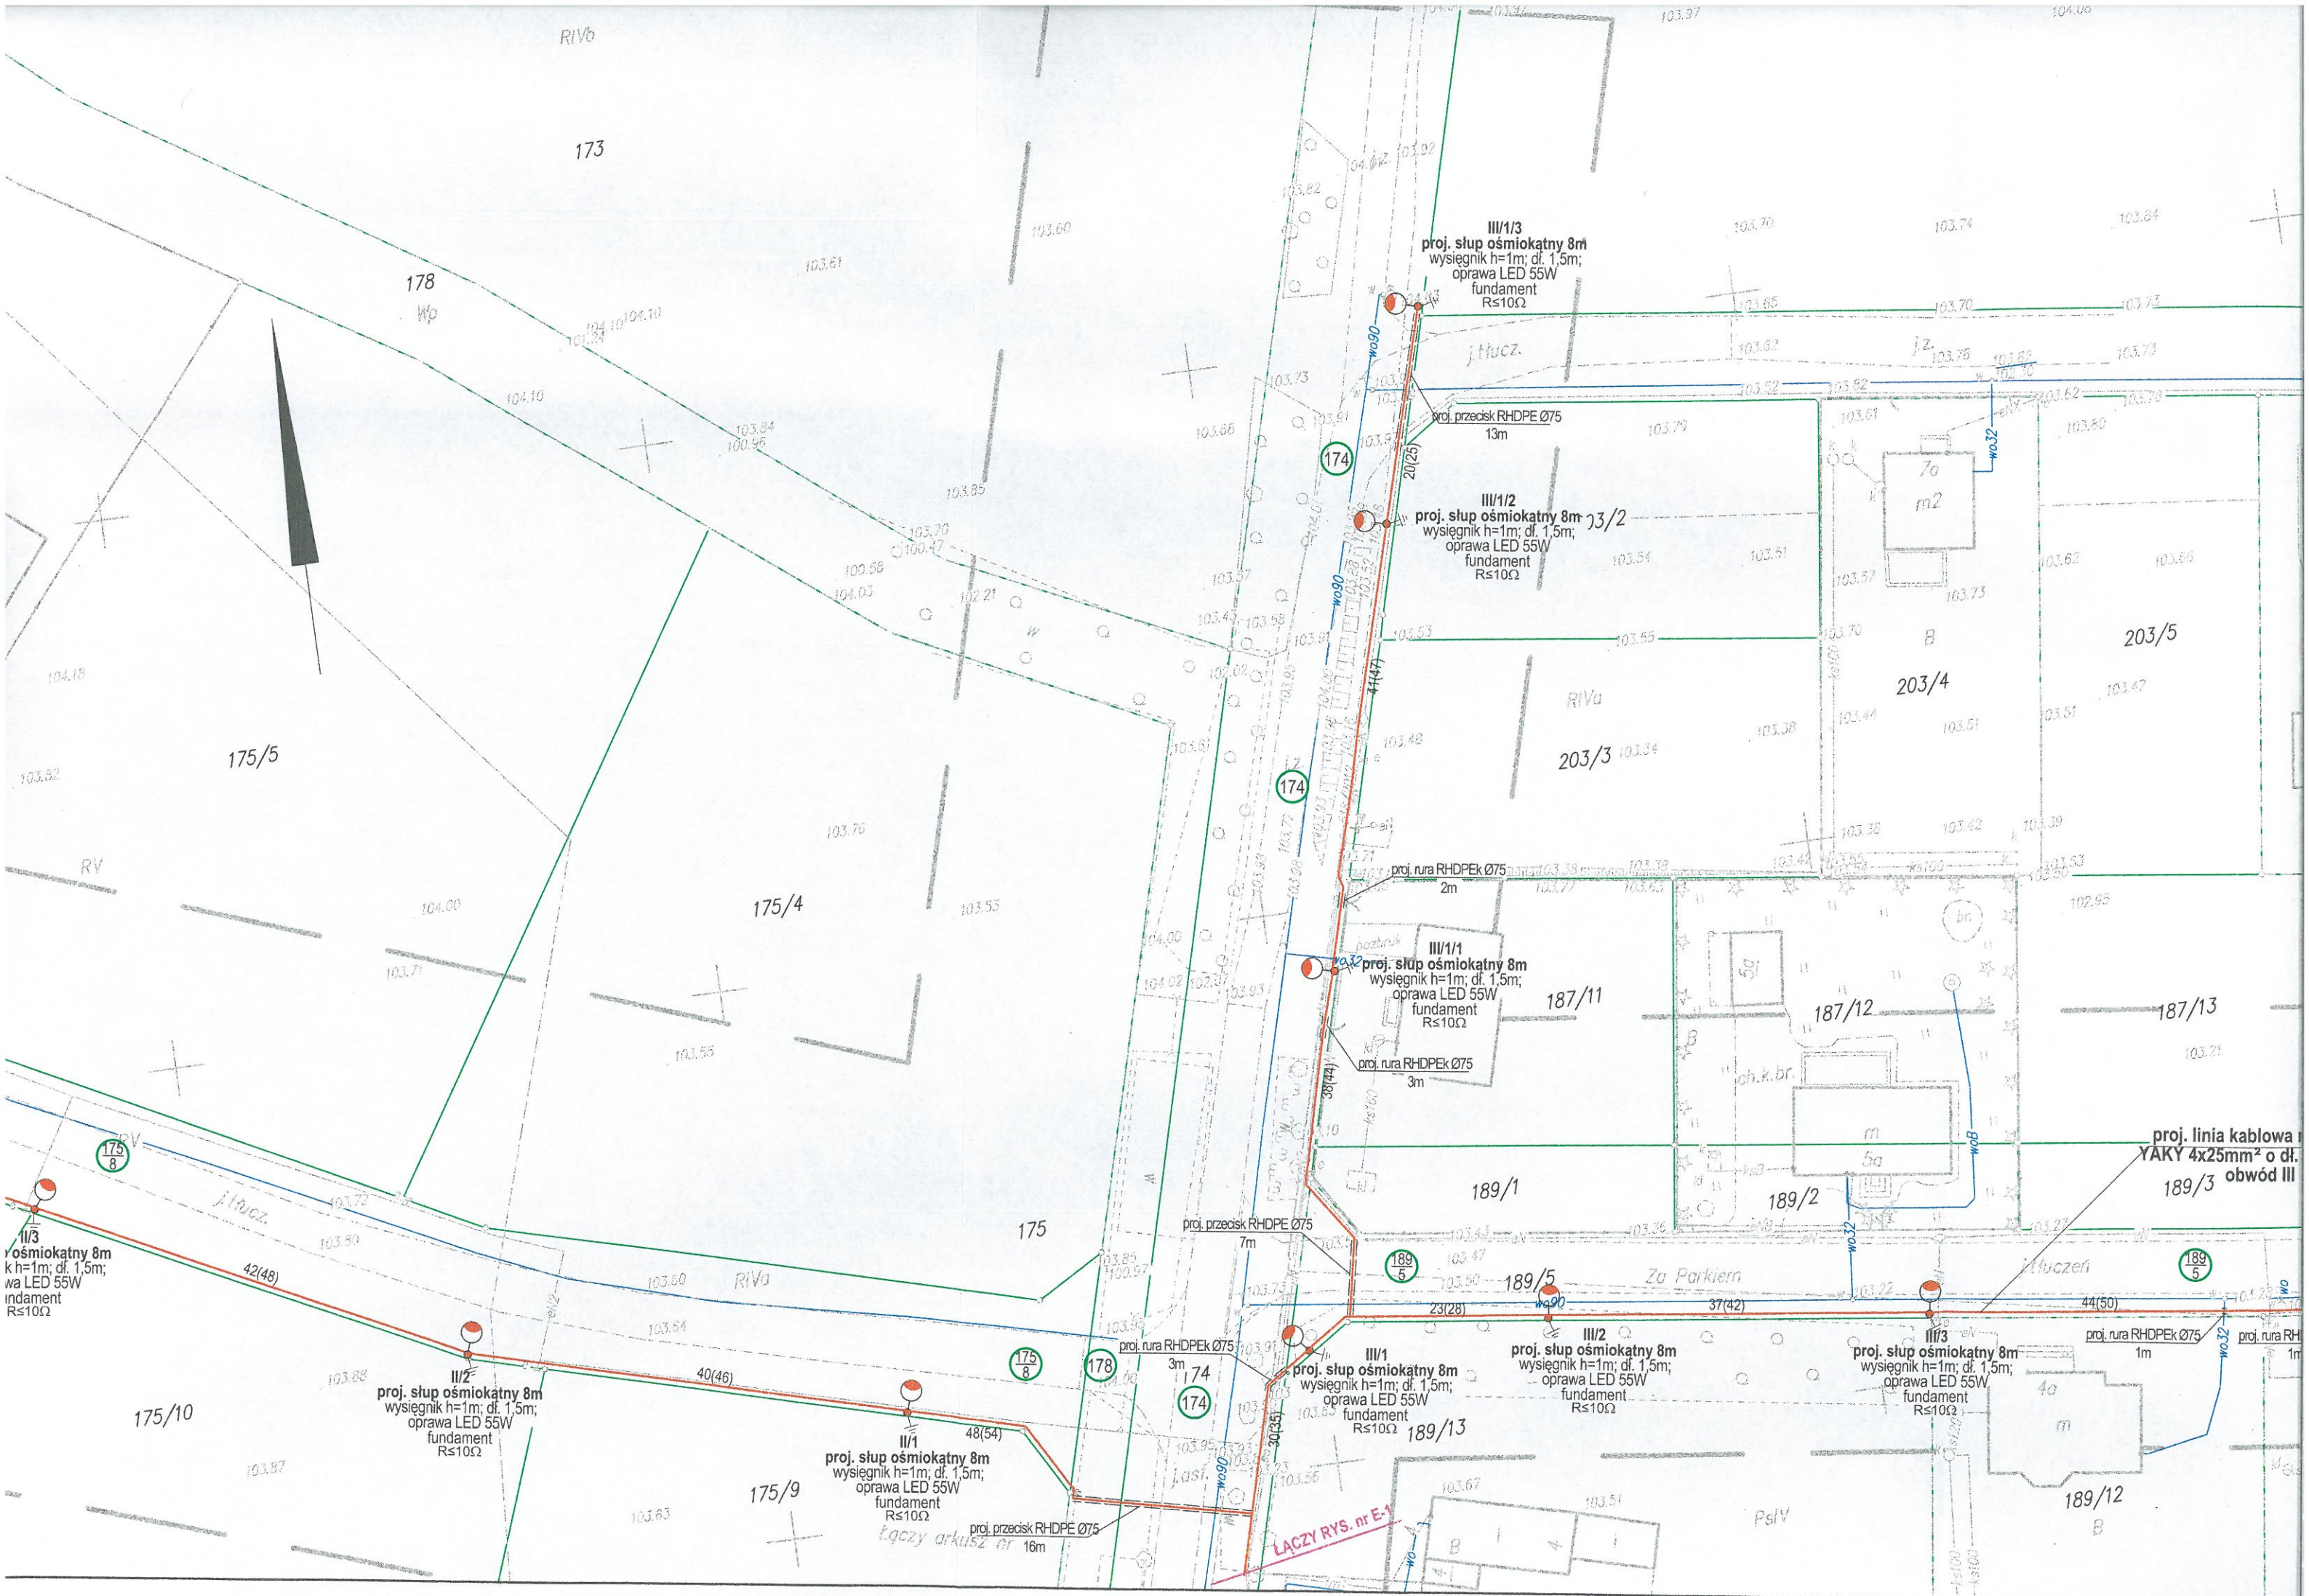

UWAGI:  
1. Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i danych z ENEA.



