


ROZWINIĘCIE INSTALACJI WEW. C.O. - CZ.3 SKALA 1 : 100

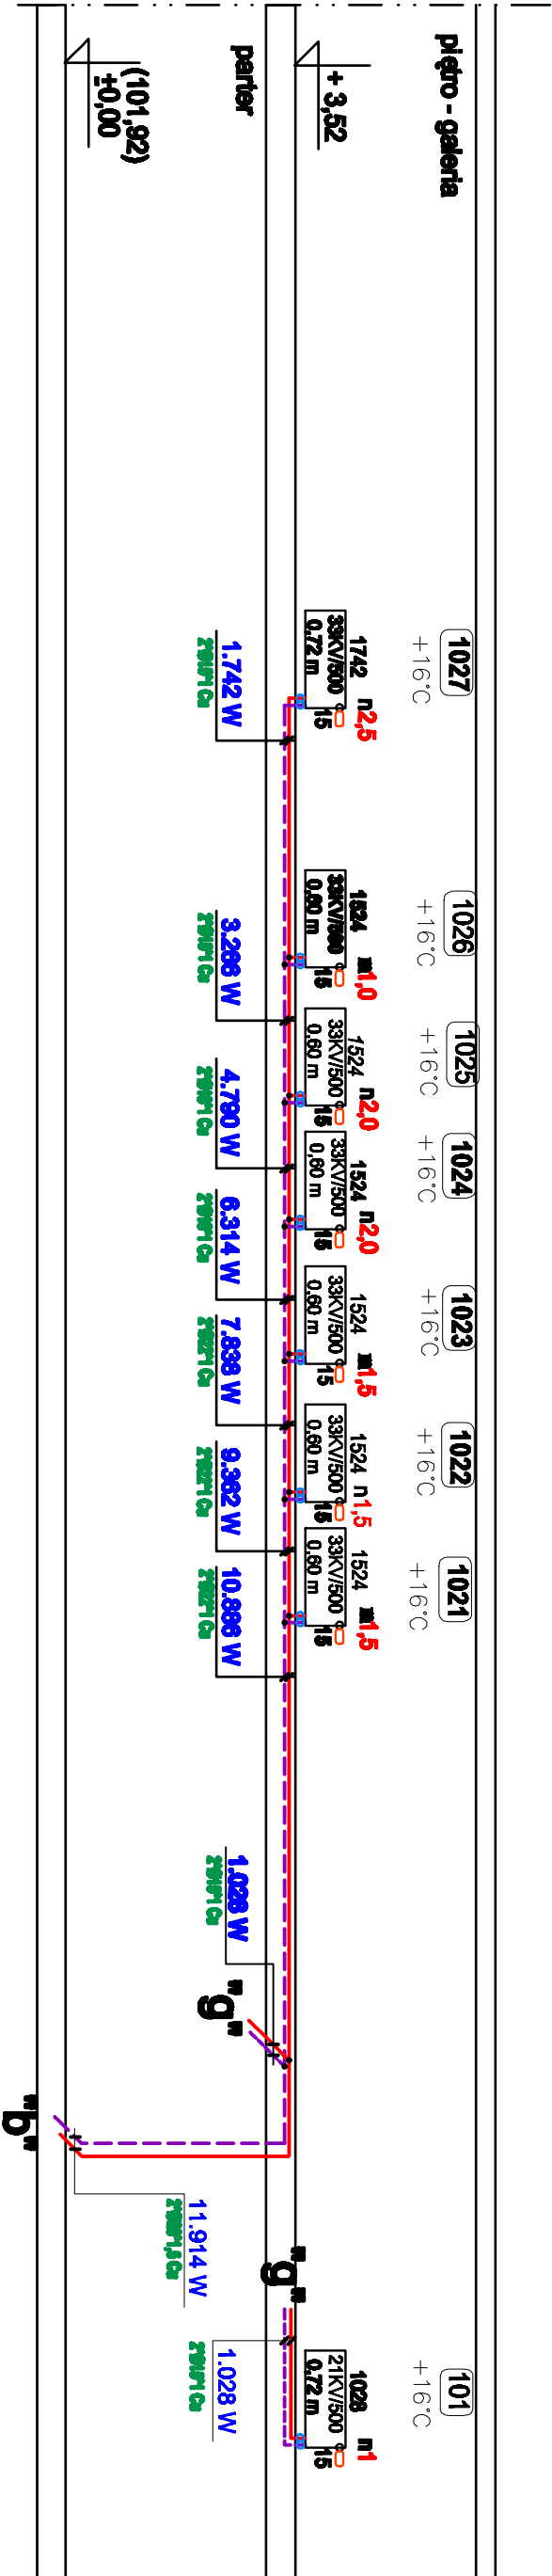

$$Q_{og}^{Ostaz} = 66.519 \text{ W}$$
$$H_{dypoz} = 38,0 \text{ kPa}$$

Nazwa obiektu budowlanego	Sala gimnastyczna przy SSP w Kaczanowie				
Adres obiektu budowlanego	Kaczanowo, gm. Września , działka o nr geod. 181/4, 182/2, 262/2				
Tytuł(nazwa) rysunku	Instalacja wewnętrzna c.o. - rozwiniecie instalacji c.o.- cz.3		Skala rysunku	1:100	
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność		Nr upr. bud.	Podpis i data	
Projektant:	mgr inż. Tadeusz Kukula Specjalność: instalacyjno-inżynierska		190/94		
Sprawdzający:	mgr inż. Marek Licznarski Specjalność: instalacyjna		40/98		
Aygentent proj.	mgr Mateusz Kukula				
Kierownik proj.:	mgr inż. Tadeusz Kukula		190/94		
				04 2016	