


**ROZWINIĘCIE INSTALACJI WEW. C.O. - CZ.2 SKALA 1 : 100**

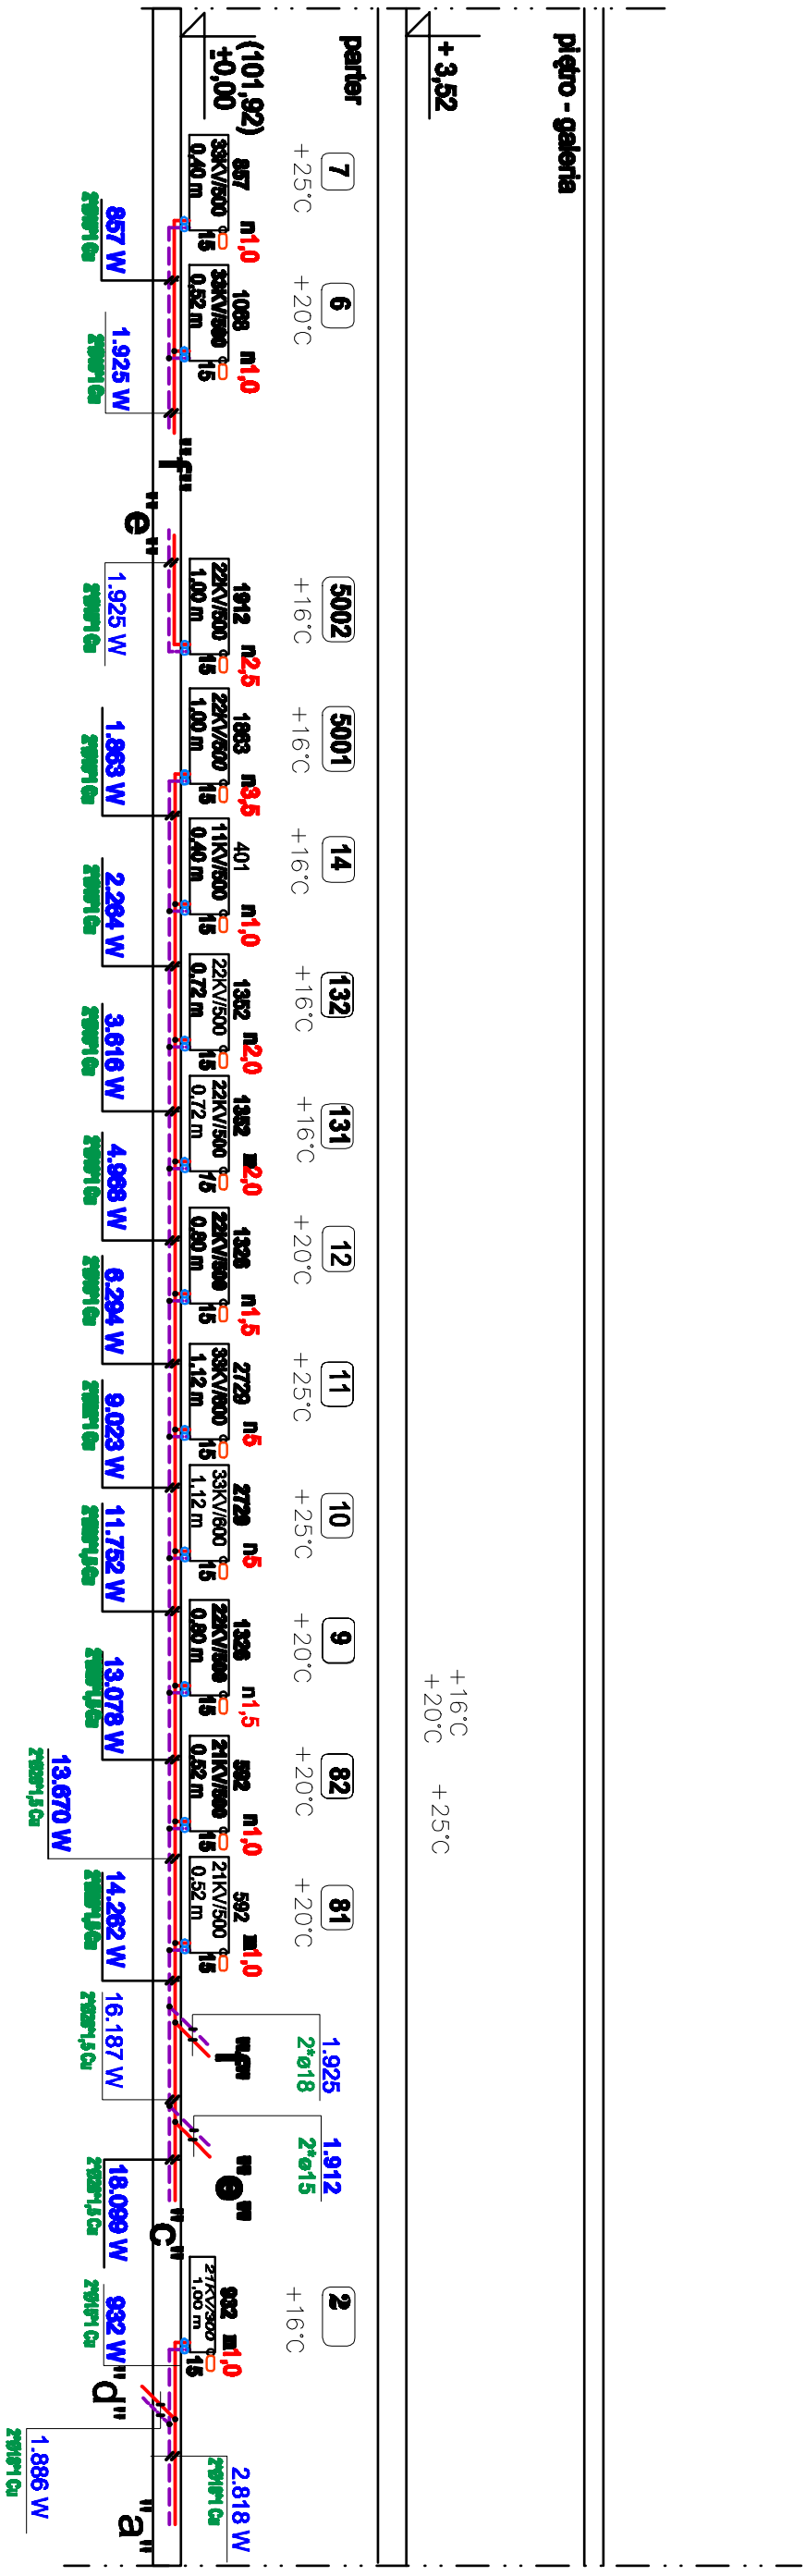

$$Q_{\infty}^{\text{obiez}} = 66.519 \text{ W}$$

**H<sub>dyspoz.</sub> = 38,0 kPa**

Nazwa obiektu budowlanego				Sala gimnastyczna przy SSP w Kaczanowie			
Adres obiektu budowlanego				Kaczanowo, gm. Włzeńskie, działka o nr geod. 181/4, 182/2, 262/2			
Tytuł(nazwa) rysunku		Instalacja wewnętrzna c.o. - rozwiniecie instalacji c.o. - cz.1		Skala rysunku		1:100	
Funkcja:		Imię, nazwisko i specjalność		Numer rysunku		S8	
Projektant:		mgr inż. Tadeusz Kukuła Specjalność: instalacyjno-trybryna		Nr upr. bud.		Podpis i data	
Sprawdzający:		mgr inż. Marek Licznarski Specjalność: instalacyjna		190/94			
Asystent proj.		mgr Mateusz Kukuła		40/98		04	
Kierownik proj.:		mgr inż. Tadeusz Kukuła		190/94		2016	